



PRZY DOTYKU :

BEZPOŚREDNIM :	IZOLACJA CZĘŚCI CZYNNYCH
POŚREDNIM :	SAMOCZYNNY WYŁĄCZENIE ZASILANIA
OCHRONA UZUPEŁNIAJĄCA :	WYŁĄCZNIKI RÓŻNICOWOPRĄDOWE POLĄCZENIA WYRÓWNAWCZE

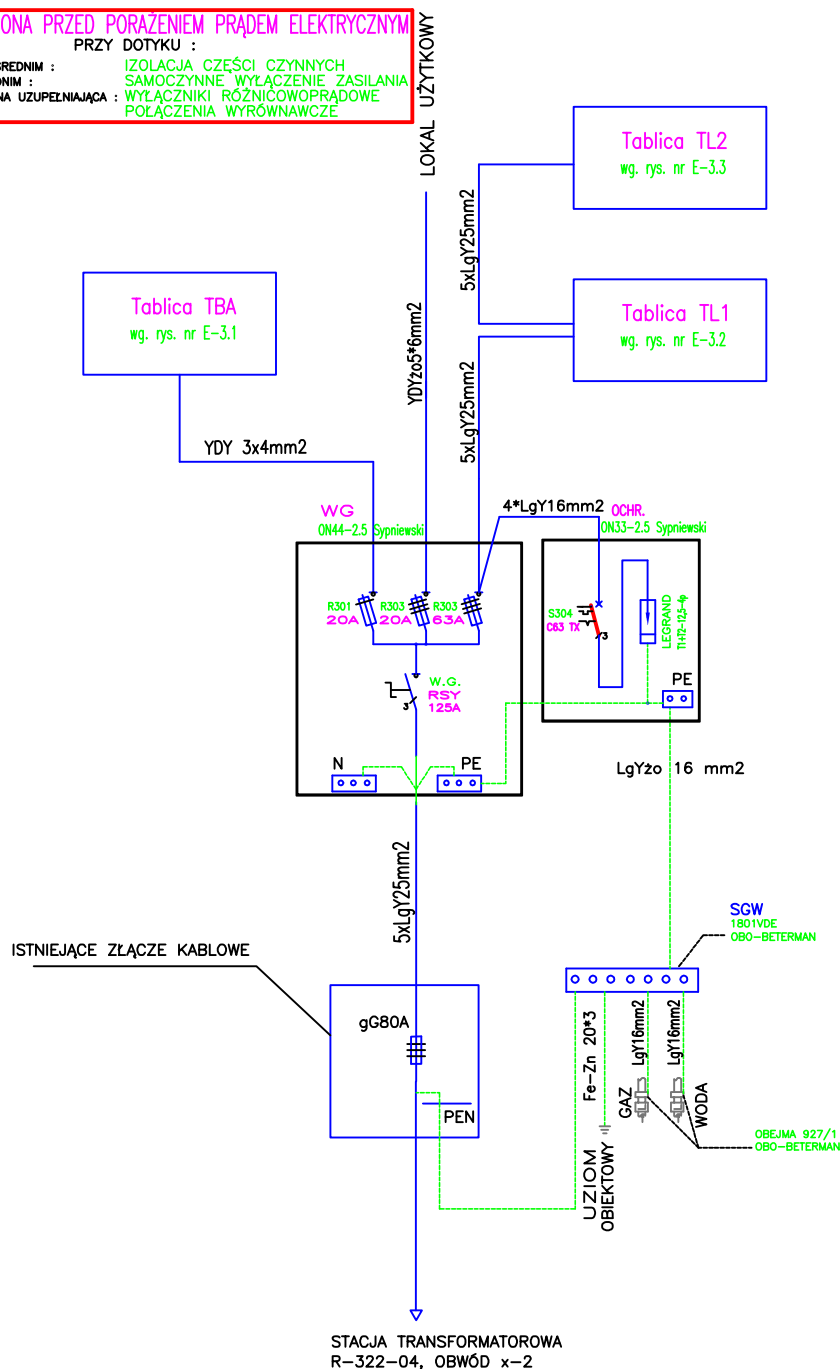

Miejsce przyłączenia – Złtące kablowe ZK obwód nr X-2 zasilane ze stacji SN/nN R-322-04



**USŁUGI PROJEKTOWE
W BUDOWNICTWIE**
inż. Edward Knapczyk

ul. Piasta 47b/23, 58-304 Wałbrzych
e-mail: e.knapczyk@gmail.com www.e-knapczyk.pl
tel./fax : 84-83-609 lub 0602-739-181 (tel.kom.)

Inwestor: Wspólnota Mieszkaniowa budynku
przy ul. Fornalskiej nr 37
w Boguszowie-Gorcach

<p>Obiekt: Budynek mieszkalny, Boguszów-Gorce ul. Fornalskiej nr 37</p>

Temat: Rewitalizacja budynku - Remont elewacji dachu , klatki schodowej stolarki w częściach wspólnych

Stadium:
PB

Branza:
IE

Data:
05.2016

Projektant:	mgr inż. Zdzisław Marciniak NGBP.V-7342/3/8/95/96
-------------	--

Asystent:

Tytuł rysunku:
SCHEMAT ENERGETYCZNY
UKŁADU ZASILANIA Z
ROZLICZENIOWYM POMIAREM
ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Skala:
1:50

Nr rys.
E-1