



OCHRONA PRZED PORAŻENIEM PRĄDEM ELEKTRYCZNYM
PRZY DOTYKU :
BEZPOŚREDNIM :
POŚREDNIM :
OCHRONA UZUPEŁNIAJĄCA :
IZOLACJA CZĘŚCI CZYNNYCH
SAMOCZYNNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA
WYŁĄCZNIKI RÓŻNICOWOPRĄDOWE
POŁĄCZENIA WYRÓWNAWCZE

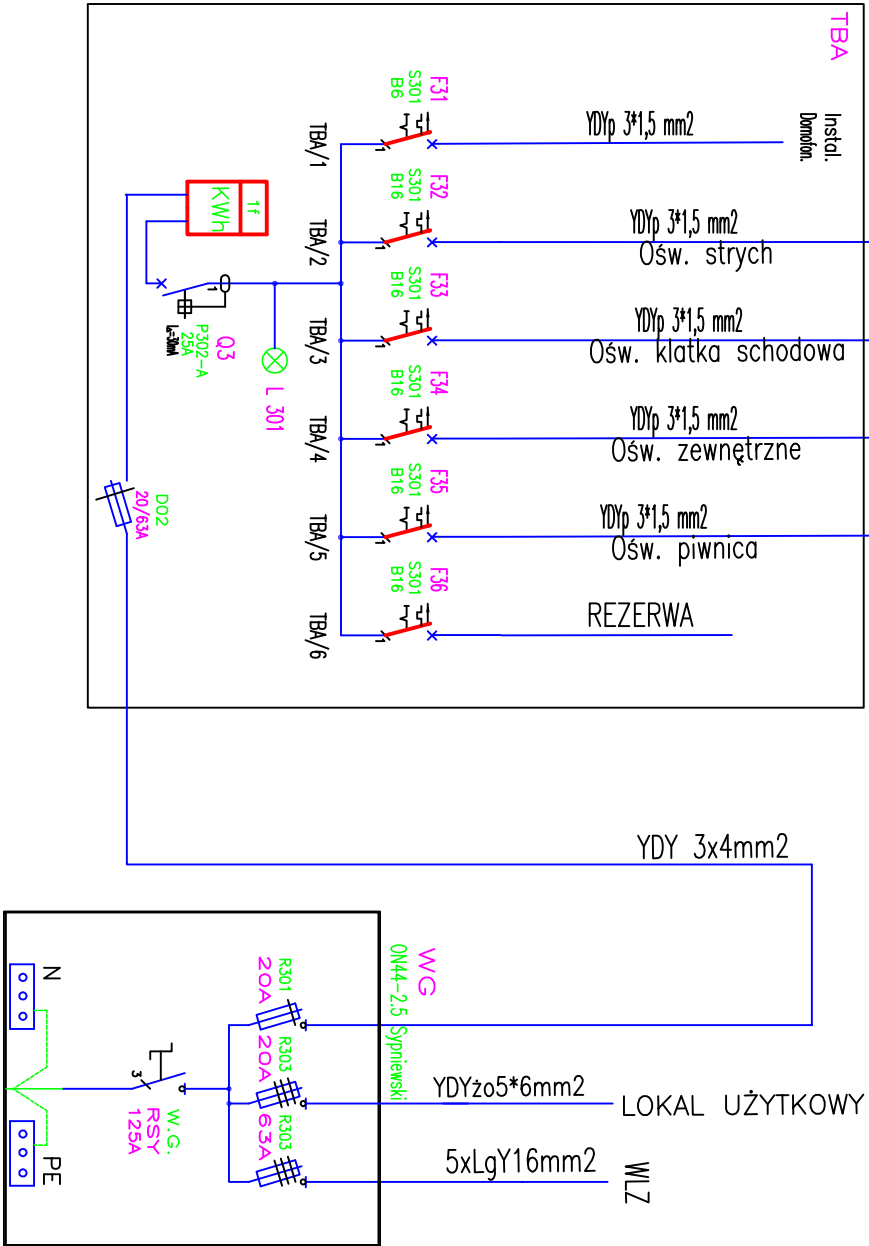

 <div>USŁUGI PROJEKTOWE W BUDOWNICTWIE inż. Edward Knapczyk</div>			
ul. Piasta 47b/23, 58-304 Wałbrzych e-mail: e.knapczyk@gmail.com www.e-knapczyk.pl tel./fax : 84-83-609 lub 0602-739-181 (tel.kom.)		Obiekt: Budynek mieszkalny, Boguszów-Gorce ul. Fornalskiej nr 37	
Temat: Rewitalizacja budynku - Remont elewacji dachu , klatki schodowej stolarki w częściach wspólnych		Stadium: PB	Branża: IE
Projektant: mgr inż. Zdzisław Marciniak NGBP.V-73423/8/95/96		Tytuł rysunku: SCHEMAT ZASILANIA INSTALACJI OŚWIETLENIA	
Asystent:		Skala: 1:50 Nr rys. E-2	
Data: 05.2016			