



OCHRONA PRZED PORAZENIEM PRĄDEM ELEKTRYCZNYM
 PRZY DOTYKU :
 BEZPOŚREDNIM : IZOLACJA CZĘŚCI CZYNNYCH
 POŚREDNIM : SAMOCZYNNIE WYŁĄCZENIE ZASILANIA
 OCHRONA UZUPEŁNIAJĄCA : WYŁĄCZNIKI RÓŻNICOWOPRĄDOWE
 POŁĄCZENIA WYRÓWNAWCZE

Miejsce przyłączenia- Złącze kablowe ZK obwód nr X-4
 zasilane ze stacji SN/nN R-322-02

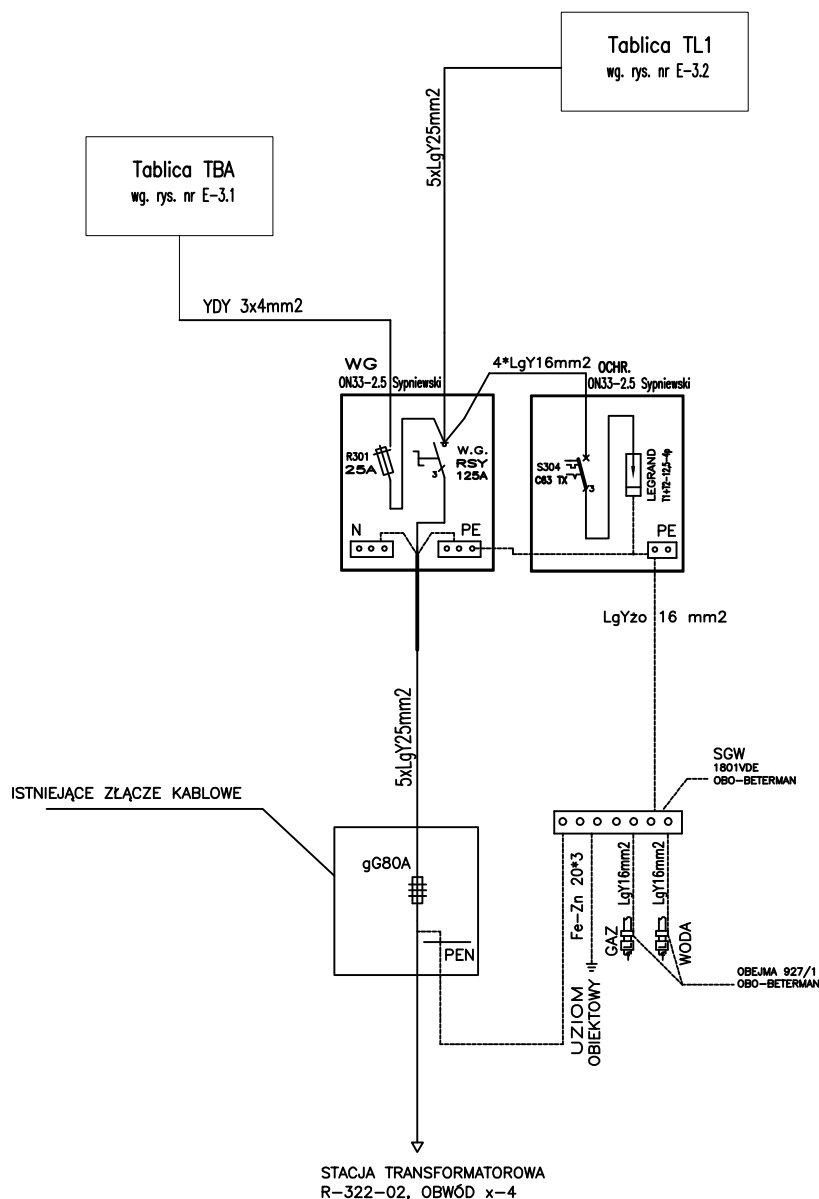

USŁUGI PROJEKTOWE W BUDOWNICTWIE inż. Edward Knapczyk

ul. Piasta 47b/23, 58-304 Wałbrzych
 e-mail: e.knapczyk@gmail.com www.e-knapczyk.pl
 tel./fax : 84-83-609 lub 0602-739-181 (tel.kom.)

Inwestor: Wspólnota Mieszkaniowa przy
 ul. Buczka 10 w Boguszu-Gorcach

Obiekt:
 Budynek mieszkalny, ul. Buczka 10
 Boguszów-Gore

Temat: Rewitalizacja wielorodzinnego budynku
 mieszkalnego przy ul. Buczka 10

Stadium:
 PB

Branża:
 IE

Data:
 05.2016

Projektant: mgr inż. Zdzisław Marciniak
 nr upr.
 NBGP-V-7342/3/8/95/96

Tytuł rysunku:
 SCHEMAT ENERGETYCZNY
 UKŁADU ZASILANIA Z
 ROZLICZENIOWYM POMIAREM
 ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Skala:
 1:50

Projektant:

Nr rys.
 E-1