


RZUT II PIĘTRA

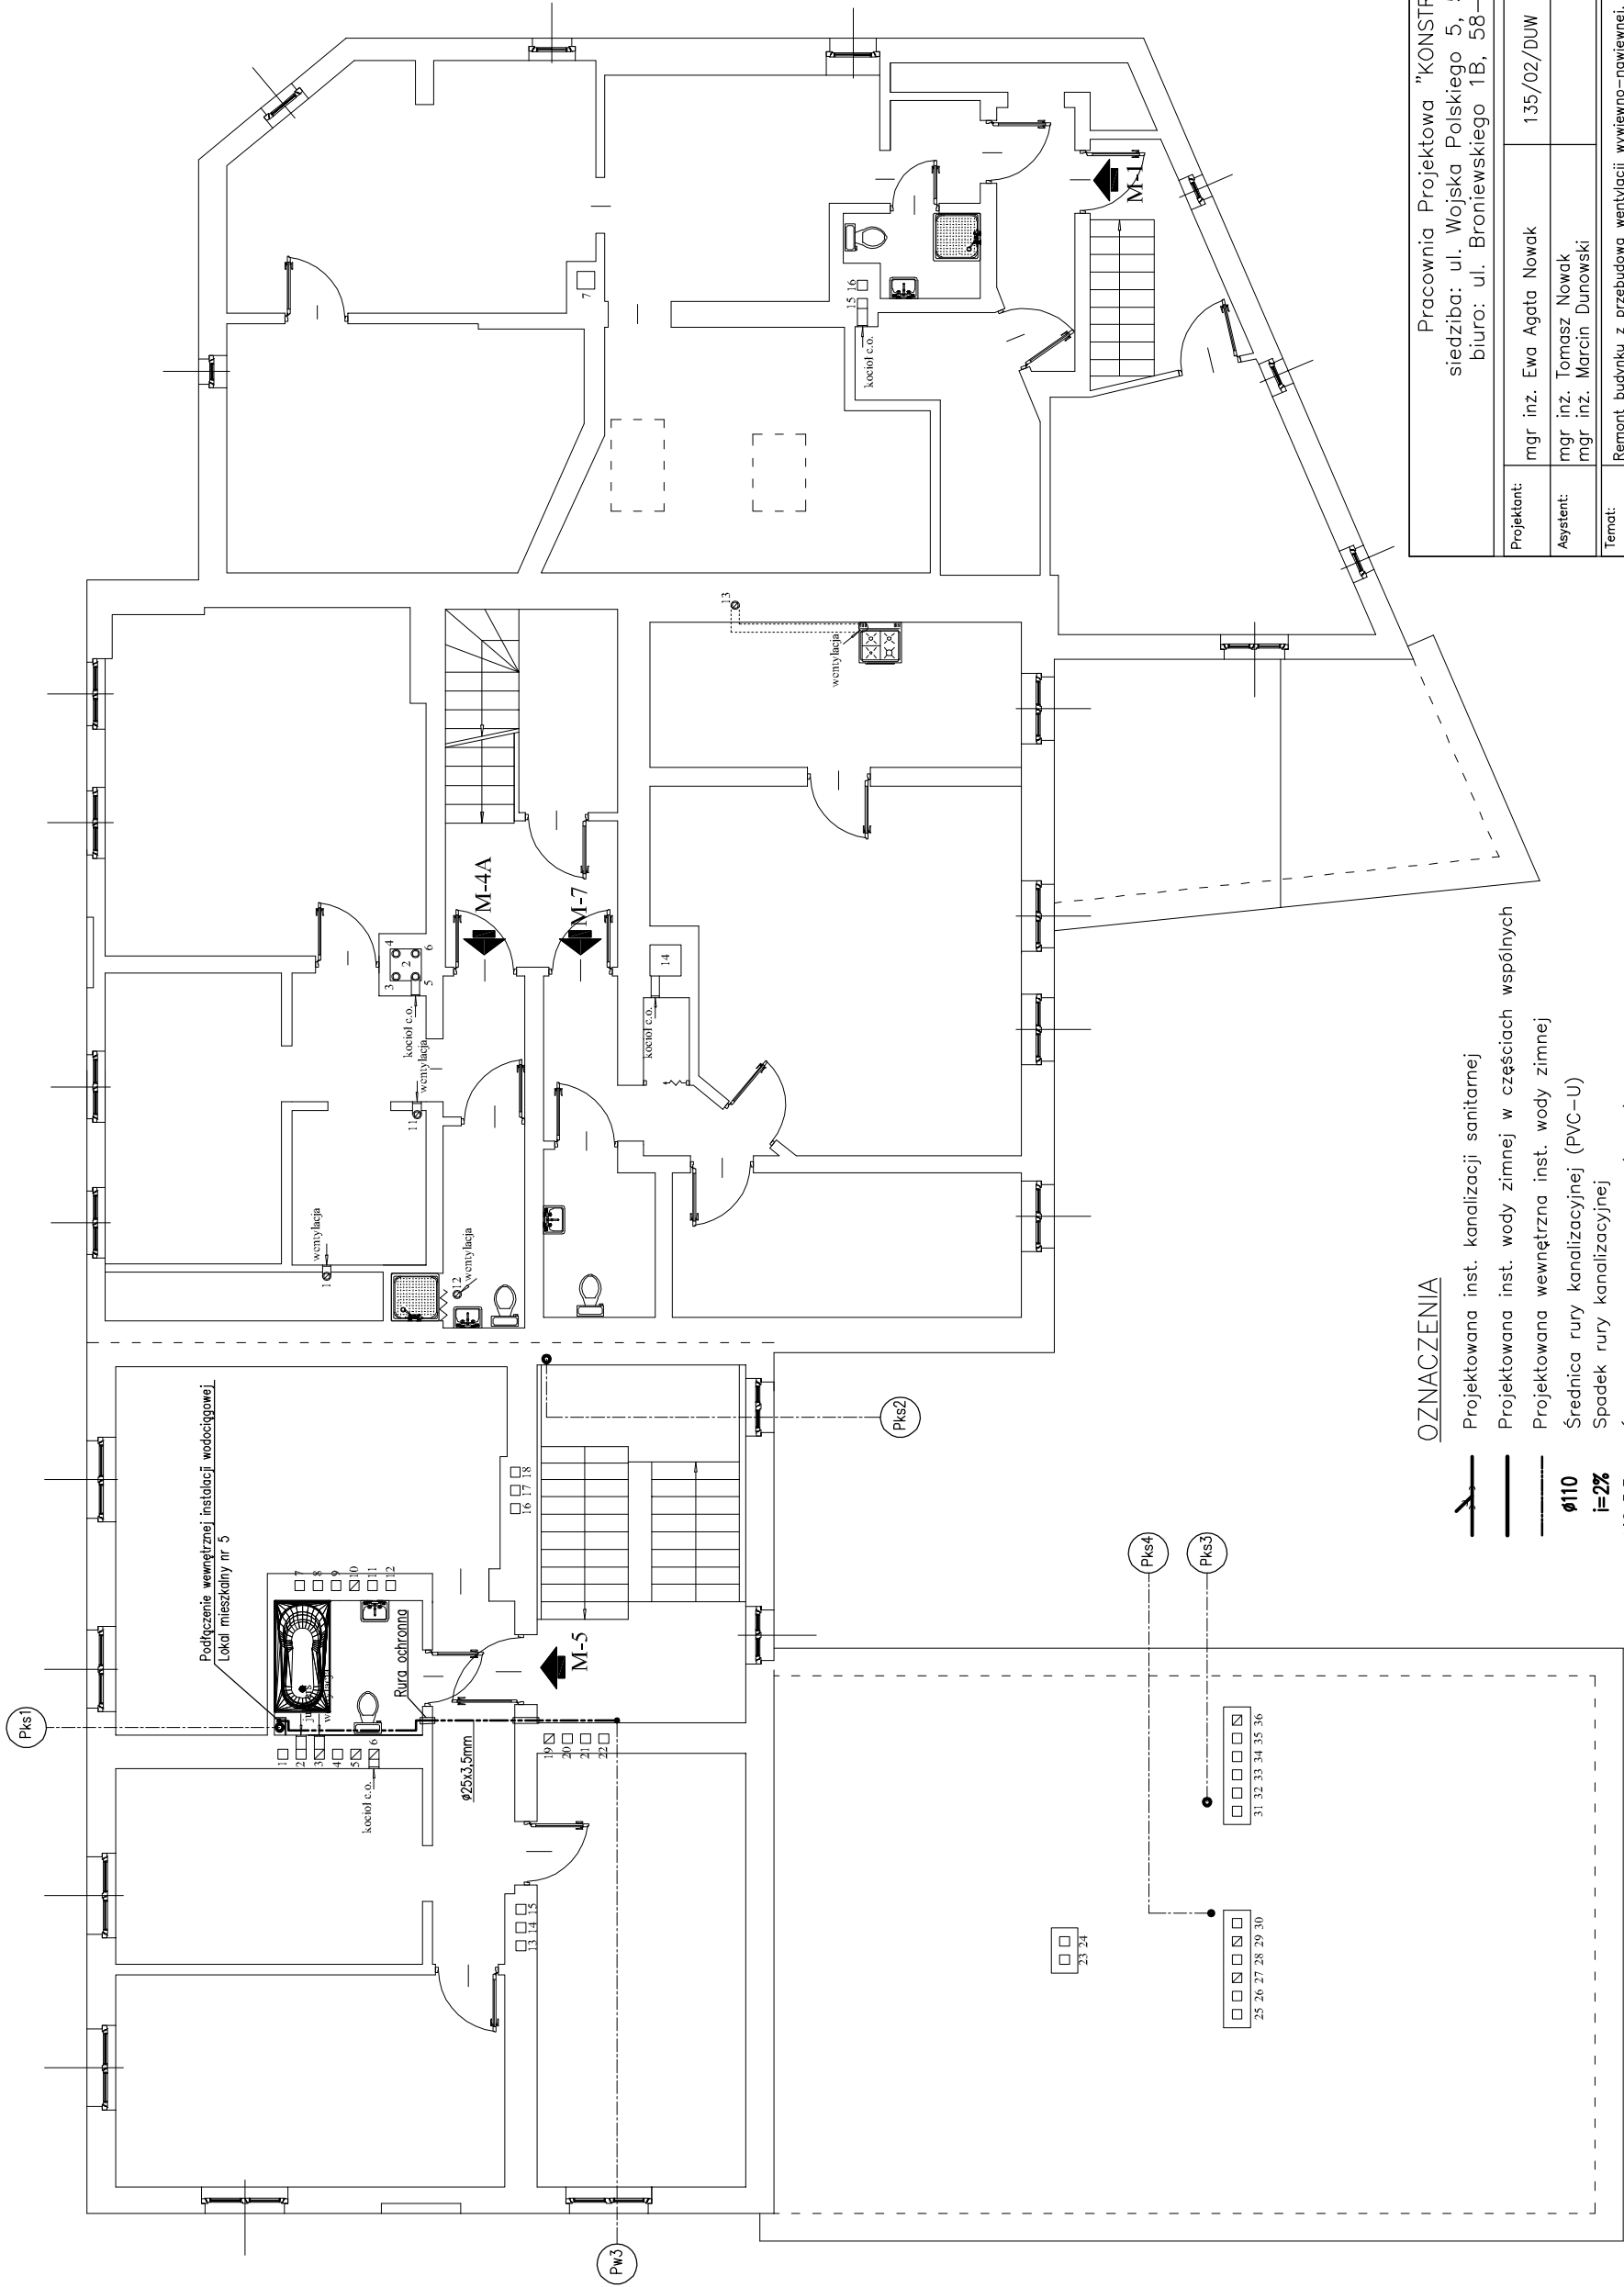

OZNACZENIA

- Projektowana inst. kanalizacji sanitarnej
- Projektowana inst. wody zimnej w częściach wspólnych
- Projektowana wewnętrzna inst. wody zimnej
- Ø110 Średnica rury kanalizacyjnej (PVC-U)
- i=2% Spadek rury kanalizacyjnej
- Ø40x5.5mm Średnica rury wody zimnej (PE-X)
- Rura ochronna "R0"
- Pks1 Projektowany pion kanalizacji sanitarnej
- Pw1 Projektowany pion instalacji wodociągowej

Pracownia Projektowa "KONSTRUKTOR"

siedziba: ul. Wojska Polskiego 5, 58–160 Świebodzice  
biuro: ul. Broniewskiego 1B, 58–309 Wałbrzych

Projektant:	mgr inż. Ewa Agata Nowak	135/02/DUW	Data: 12.09.2016r.
Asystent:	mgr inż. Tomasz Nowak, mgr inż. Marcin Dunowski		Stadium: PW
Temat:	Remont budynku z przebudową wentylacji wywiewno–nawiewnej, przebudową instalacji gazowej, wod. – kan. i elektrycznej oraz wykonaniem drenażu wraz z izolacją pionową budynku przy ul. Rynek 1–2 w Bogusławowie – Gorcach		
Inwestor:	WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA UL. RYNEK 1–2, 58–370 BOGUSZÓW – GORCE		Skala: 1:100
Tytuł rys.:	RZUT II PIĘTRA – Instalacja wod.–kan.		Nr. rys.: 5/IS

Zastrzegam się wszelkie prawa wynikające z ustawy o prawie autorskim. Ryzykuję niniejszym nie może być w całości lub w części przyswojony, udostępniony lub odtworzony Komunikatem, bez pisemnej zgody firmy projektowej