

Zakład Usług Kominiarskich

Paweł Krzemiński

Dyplomowany Mistrz Kominiarski

Zrzeszony w Korporacji Kominiarzy Polskich

Biegły sądowy z zakresu kominiarstwa, zagrożeń pożarowych od urządzeń grzewczo- kominowych, wentylacji oraz przyczyn zatruc tlenkiem węgla

przy Sądzie Okręgowym w Świdnicy A.0151-126/15

Jedlina- Zdrój ul. Południowa 3/3 tel. kom. 606-892-661



ZAKŁAD USŁUG KOMINIARSKICH
Paweł Krzemiński
58-330 Jedlina-Zdrój, ul. Południowa 3/3
NIP 885-115-36-47, REGON 890644981
Tel. 606 892 661

Jedlina- Zdrój 06.06.2019r

OPINIA NR. 78/06/2019

W budynku przy ul. Wyspiańskiego Nr. 9 / 1 w Boguszowie Gorcach

Dotycząca urządzeń grzewczo- kominowych używanych przez : Gmina Boguszów Gorce

Sporządzona przez posiadającego wymagane uprawnienia mistrza kominiarskiego Pawła Krzemińskiego w celu :

1. wskazania przewodu kominowego usytuowania miejsca na podłączenie
2. ustalenia prawidłowości podłączenia
3. ustalenia przyczyn wadliwego działania urządzeń grzewczych lub wentylacyjnych
4. ustalenia stanu technicznego kominów
5. ustalenia stanu technicznego pieca

W związku z powyższym stwierdza się co następuje :

Dla odprowadzenia spalin z kotła C.O- GAZ (typ „C”) z zamkniętą komorą spalania , koncentryczny , współosiowy przewód powietrzno- spalinowy, wyprowadzić z pom.łazienka, przez ścianę, na zewnątrz budynku, ponad dach , zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego i P. Poż. (patrz szkic).

Wentylację nawiewno-wywiewną -zrównoważoną wykonać według projektu budowlanego.

Opinię sporządzono w oparciu o Ustawę Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r (Dz.U.Nr.89 poz.414) wraz z późniejszymi zmianami , Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków , jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.Nr.75 poz.690 z 15 czerwca 2002r.) z późniejszymi zmianami.

Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla właściciela (inwestora) i opiniodawcy .

UWAGA :

po wykonaniu w/w zaleceń należy zgłosić do Z-du kominiarskiego celem sprawdzenia prawidłowości wykonania oraz wydania protokołu powykonawczego .


PAWEŁ KRZEMIŃSKI
UPRAWNIONY MISTRZ KOMINIARSKI
Do wykonywania prac na stanowisku
eksploatacji i dozoru w zakresie kontrolno-pomiarowym
urządzeń i instalacji gazowych
Nr upr. 100/E/1842/2004: D 3-2443/654/08

pieczęć i podpis
uprawnionego Mistrza Kominiarskiego

UPRAWNIONY MISTRZ KOMINIARSKI
ZRZESZONY W KORPORACJI KOMINIARZY POLSKICH
Wpisany do Rejestru pod nr 44

Paweł Krzemiński

Szkic orientacyjny ;

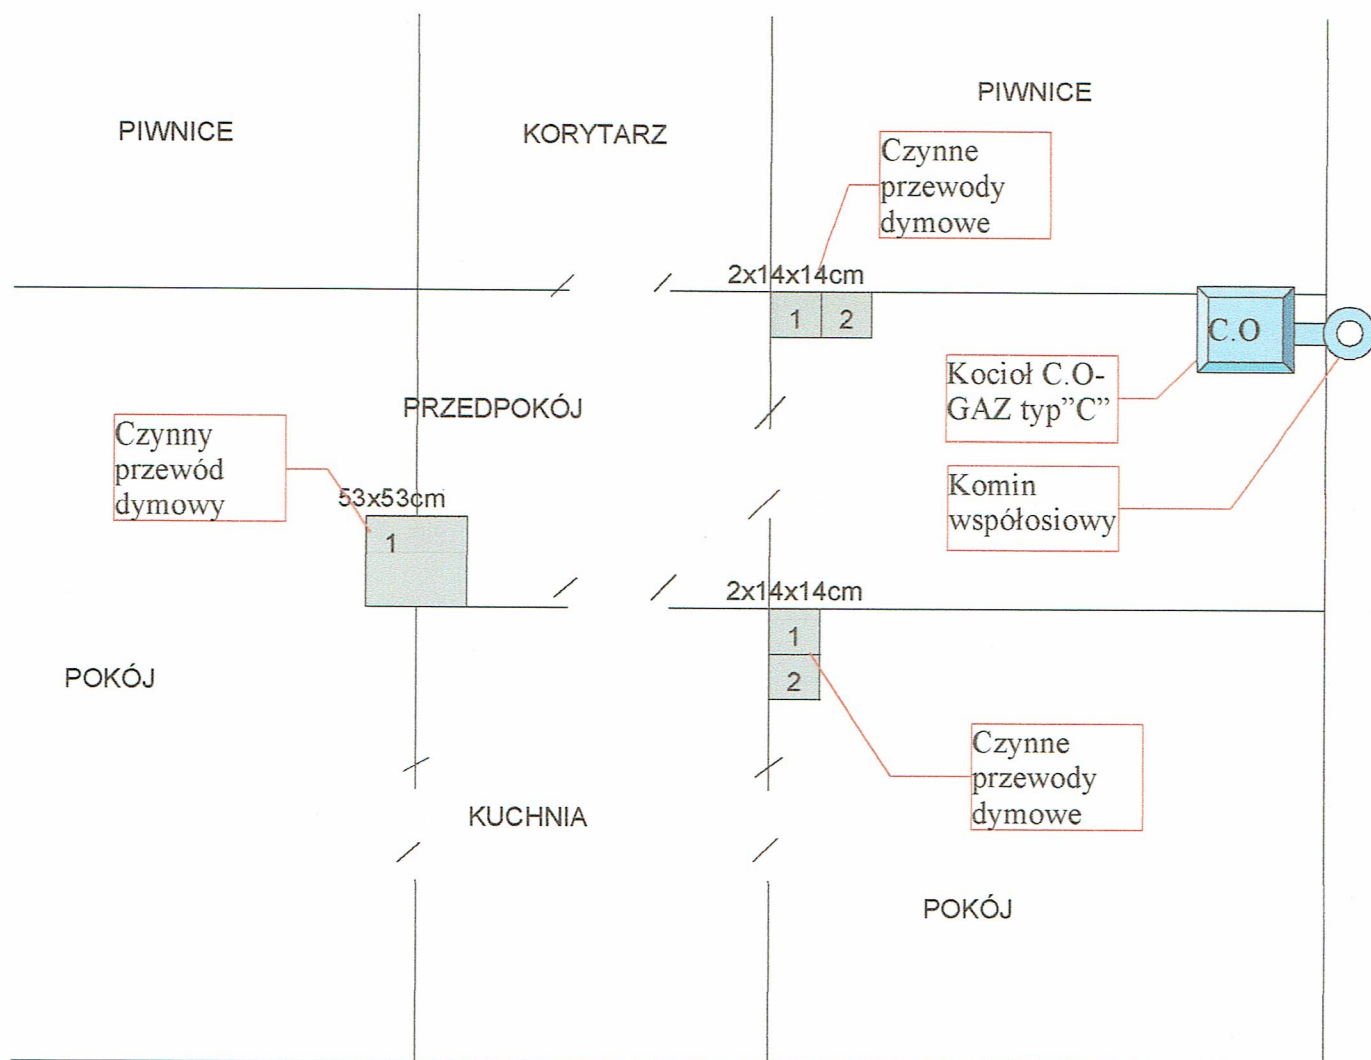

ul. Wyspiańskiego

ZAKŁAD USŁUG KOMINIARSKICH
Paweł Krzemiński
58-330 Jedlina-Zdrój, ul. Południowa 3/
NIP 885-115-36-47, REGON 89064498
Tel. 606 892 661

PAWEŁ KRZEMIŃSKI
UPRAWNIONY MISTRZ KOMINIARSKI
Do wykonywania prac na stanowisku
eksploatacji i dozoru w zakresie kontrolno-pomiarowym
urządzeń i instalacji gazowych
Nr upr. 100/E/1842/2004: D 3-2443/654/08

UPRAWNIONY MISTRZ KOMINIARSKI
ZRZESZONY W KORPORACJI KOMINIARZY POLSKICH
Wpisany do Rejestru pod nr 44
Paweł Krzemiński